

Grundejer
Kløvervej 5
2800 Kgs. Lyngby

Dato: 12-11-2025
Ref.: SUSAG
J.nr.: 09.08.26-P19-16-23

Sendt til: grundejer via eboks

Lovliggørende tilladelse til etablering af dybt jordvarmeanlæg på Kløvervej 5, 2800 Kgs. Lyngby

1. Ansøgninger

Lyngby-Taarbæk Kommune har 15. september 2023 givet tilladelse til et dyb jordvarmeanlæg på ejendommen Kløvervej 5, 2800 Lyngby. Tilladelsen blev ophævet 22. august 2025.

Grundejer har 30. oktober 2025 oplyst, at jordvarmeanlægget er etableret jf. vilkår i tidligere tilladelse, og at der ikke er øvrige relevante forhold vedr. anlægget. Grundejer ønsker en lovliggørende tilladelse til anlægget.

Ved indsendelse af ansøgningsskema, dateret den 06.07.2023 søgte grundejer om tilladelse til etablering af dybt jordvarmeanlæg på Kløvervej 5, 2800 Kgs. Lyngby, matr.nr 23fm, Kgs. Lyngby By, Christians.

I forbindelse med sagsbehandlingen er der indhentet følgende supplerende oplysninger:

- Supplerende oplysninger om afstand fra boring til hhv. hus og skel, 2. august og 7. september 2023.
- Mail af 30. oktober 2025 hvori grundejer oplyser, at anlægget er etableret jf. vilkår i tilladelsen og at der ikke er øvrige forhold at tage i betragtning

2. Afgørelse

Lyngby-Taarbæk Kommune giver hermed tilladelse til at etablere et dybt jordvarmeanlæg på Kløvervej 5, 2800 Kgs. Lyngby, matr.nr 23fm, Kgs. Lyngby By, Christians. Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysninger i sagen i øvrigt.

Afgørelsen er meddelt efter

- § 19 i miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 1093 af 11/10/24)
- Jordvarmebekendtgørelsen med ændringer (Bekendtgørelse nr. 240 af 27. februar 2017 om jordvarmeanlæg, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1219 af 9. oktober 2025 om ændring af bekendtgørelse om jordvarmeanlæg)

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 97 30 00

susag@ltk.dk
jord@ltk.dk
www.ltk.dk

- Boringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land nr. 1260 af 28. oktober 2013).

Tidligere tilladelse blev ophævet med henvisning til at anlægget ikke overholdt afstandskravet til almen vandforsyning. Med ændringsbekendtgørelsen, har Miljøstyrelsen præciseret, at afstandskravet er gældende til vandindvindingsboring eller -brønd.

Lyngby-Taarbæk Kommune træffer afgørelsen om, at anlægget overholder gældende vilkår herunder afstandskrav jf. ændringsbekendtgørelsen. Kommunen udsteder på den baggrund en ny tilladelse til anlægget. Vilkår i denne tilladelse svarer nøjagtigt til vilkårene i den tidligere tilladelse.

Flere vilkår er allerede opfyldt, herunder vilkår om færdigmelding, tæthedsprøvning mv. Der skal ikke genfremsendes dokumentation herfor.

Da forholdene ikke ændret siden anlægget blev etableret, udføres der ikke en ny VVM-screening for anlægget.

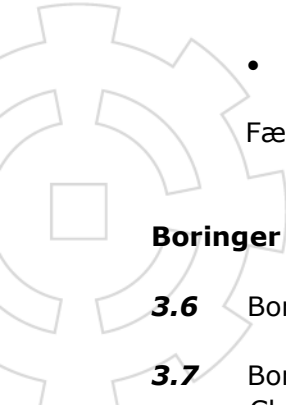
3. Vilkår

Generelt

- 3.1** Jordvarmeanlægget skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen med supplerende oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.
- 3.2** De vilkår, der omhandler driften af anlægget, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for eller udfører den pågældende del af driften. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på adressen.
- 3.3** Hvis tilladelsen ikke er udnyttet inden 3 år fra afgørelsesdatoen, bortfalder den.
- 3.4** Når det etablerede jordvarmeanlæg tages i brug, skal det anmeldes til Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed, hvorefter anlægget registreres i Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Anmeldelsen skal ske via det vedlagte skema til færdigmelding.
- 3.5** Færdigmeldingsskemaet skal sendes til Lyngby-Taarbæk Kommune **senest 14 dage efter tæthedsprøvningen** af anlægget. Færdigmeldingen udgøres af:
- Udfyldt skema til færdigmelding af anlæg
 - Målfast tegning over anlæggets placering. På tegningen skal samlinger for jordvarmeslanger være markeret.
 - Borejournal og dokumentation for forbrug af materialer.

- Dokumentation for, at boringen er forseglet i hele sin dybde
- Dokumentation for, at der i hele boringens dybde er forseglingsmateriale mellem de installerede slanger og borehulsvæggen.
- Dokumentation for tæthedsprøvning af anlægget.

Færdigmelding sendes til trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk

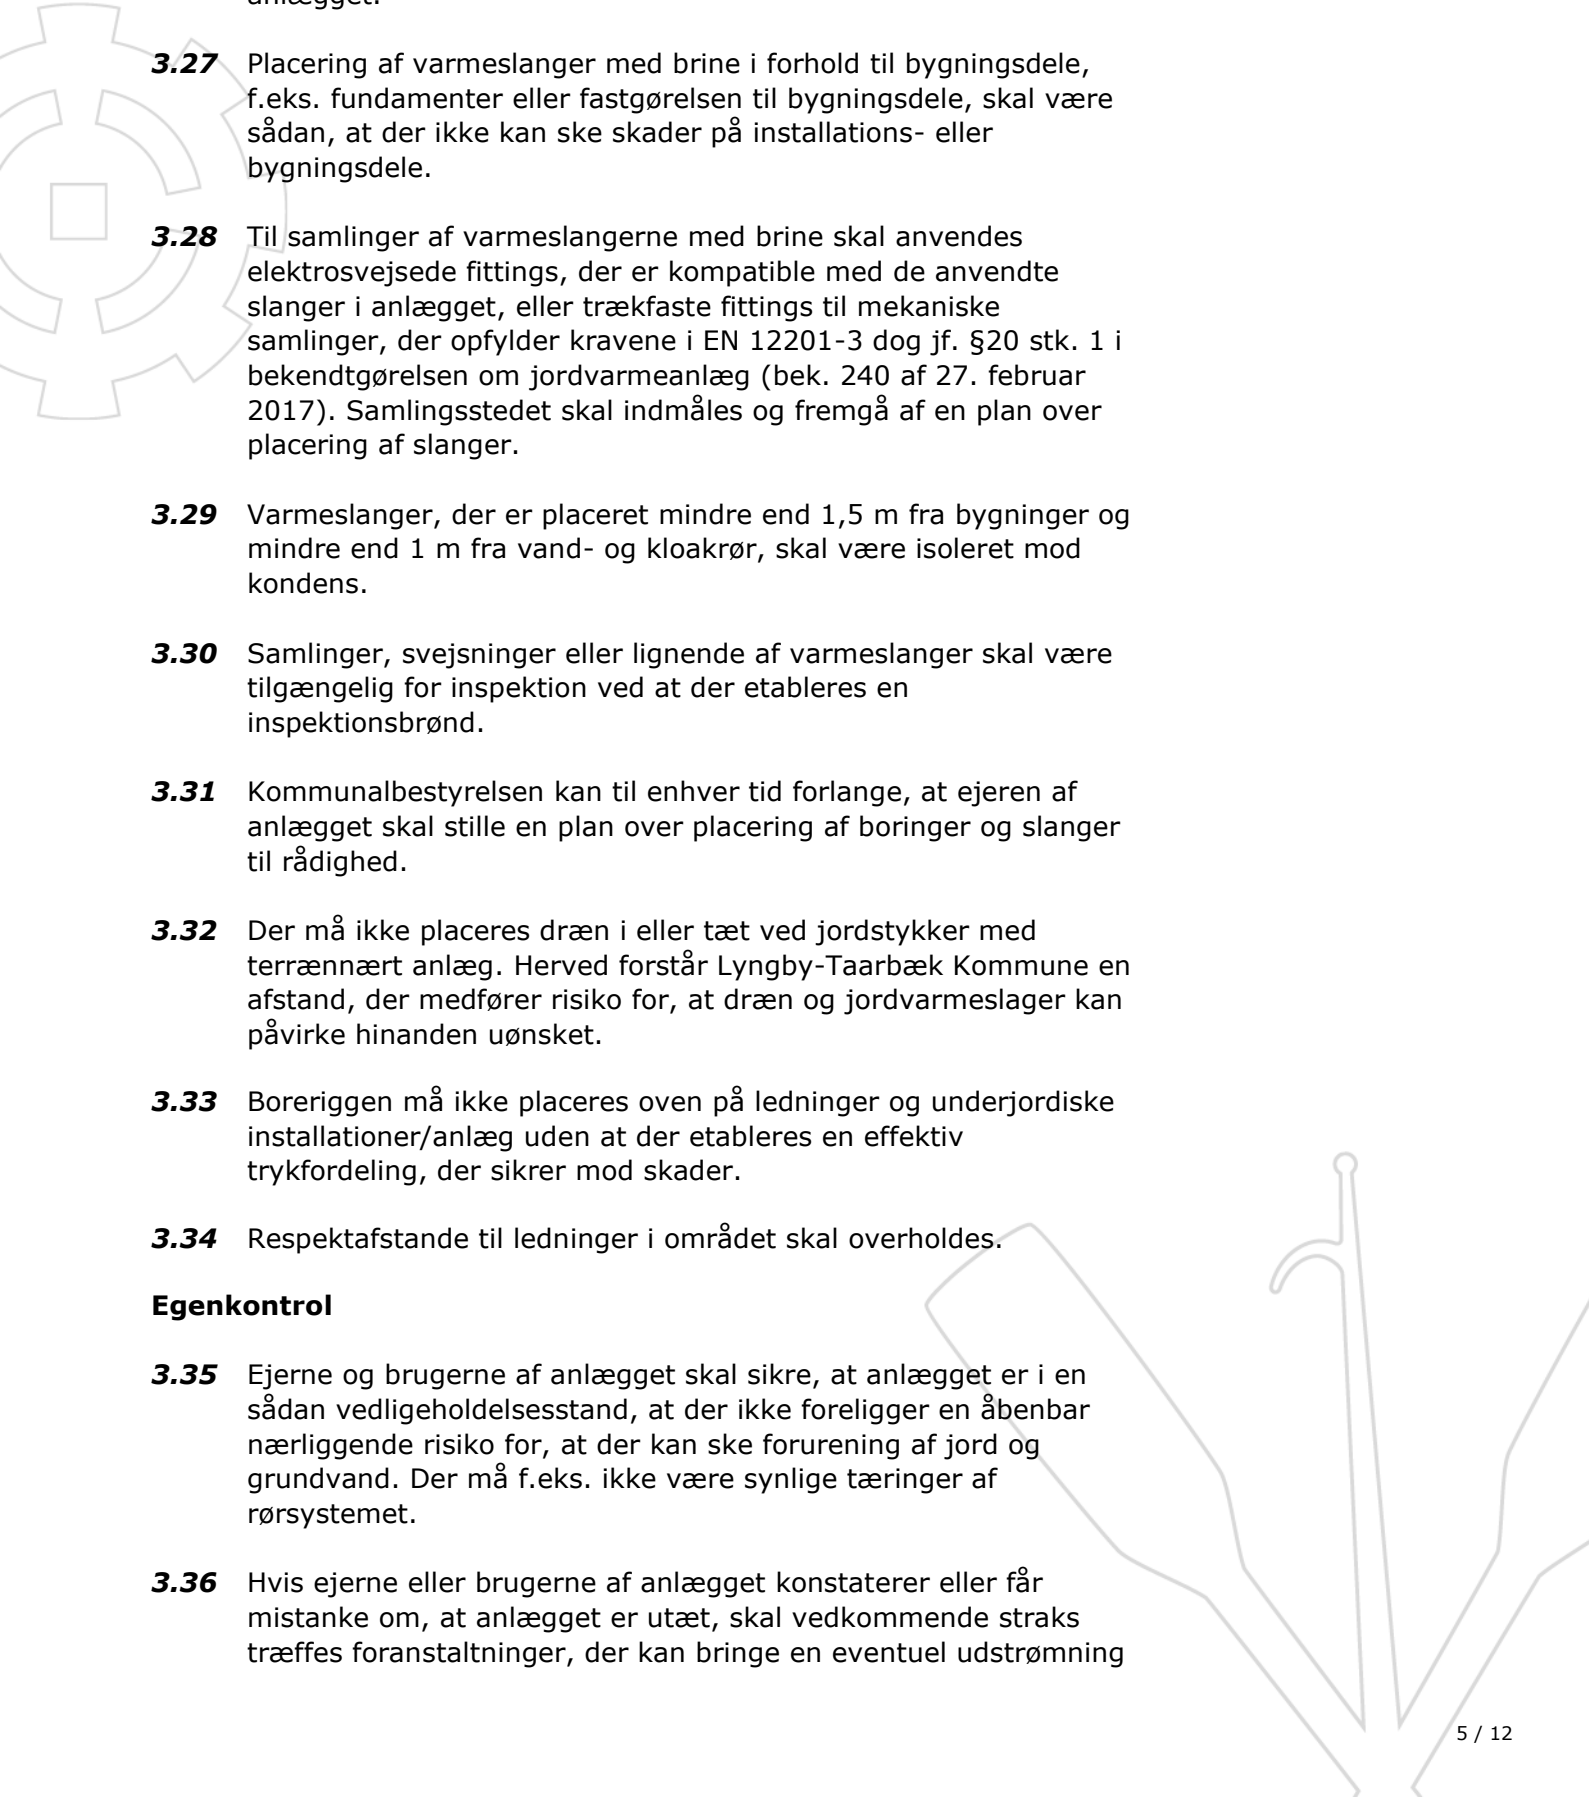


Boringer

- 3.6** Boringens formål er jordvarme.
- 3.7** Boringen (1 stk) etableres på matr.nr. 23fm, Kgs. Lyngby By, Christians. Placeringen fremgår af den vedlagte situationsplan.
- 3.8** Der udføres 1 boring til max. 190 meter under terræn.
- 3.9** Boringen skal udføres mindst 2,5 meter fra matrikelskel.
- 3.10** En boring til dybt (vertikalt) jordvarmeanlæg skal udføres som A-boringer jf. boringsbekendtgørelsen §2. Dog er jordvarmeboringer ikke omfattet af §§ 12-16.
- 3.11** Borearbejdet skal udføres af en brøndborer med A-bevis i henhold til bek. nr. 915 af 27. juni 2016 om uddannelse af personer der udfører boringer på land (bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land).
- 3.12** Når varmeoptagesystemet er installeret i boringen, skal mellemrummet mellem varmeoptagesystemet og omkringliggende jordlag udfyldes ved pumpning fra bunden med bentonit-baseret DantoCon Thermal C2L.
- 3.13** Der skal sikres at der ikke er risiko for forurening af grundvand fra nedsivende stoffer. Kommunen anbefaler derfor etablering af en 5 meters bred beskyttelseszone rundt om anlægget.
- 3.14** Boringen skal så vidt muligt placeres så terrænet ved boringen ligger højere end det umiddelbart omgivende terræn i en radius af 2 meter.
- 3.15** Lyngby-Taarbæk Kommune skal underrettes om tidspunkt for borearbejde mindst 10 dage før arbejdet udføres. Brøndborer skal fremgå.
- 3.16** Boringen skal indberettes til GEUS, jf. reglerne i kapitel 5 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Borejournal skal desuden indsendes til Lyngby-Taarbæk Kommune sammen med oplysninger om forbrug af materialer jf. vilkår.

Indretning, drift og placering

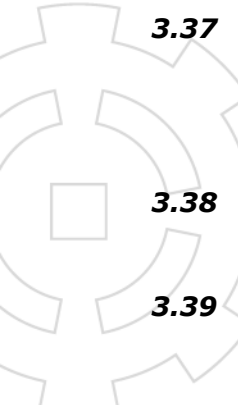
- 3.17** Fabrikantens krav til bøjningsradius for varmeslangerne skal overholdes.
- 3.18** Som frostsikringsvæske må der kun anvendes IPA-sprit (ethanol denatureret med 10% isopropanol). Brine i anlægget må maksimalt indeholde 30 % frostsikringsmiddel.
- 3.19** Plastslinger til dybe anlæg skal være af typen PE100RC, SDR11 og skal være godkendt efter standard EN 12201.
- 3.20** Indløbstemperaturen til varmepumpen skal være mindst 0 °C, der kan dog i kortere perioder accepteres en lavere indløbstemperatur, dog ikke under -4 °C.
- 3.21** Ved etablering af boringen skal der foretages en fuldstændig opfyldning og tætning mellem varmeslanger og borehulsvæg.
- 3.22** Varmeslanger skal nedgraves, således at de har mindst 0,9 m jorddækning.
- 3.23** I forbindelse med etableringen skal anlægget tæthedsprøves, jf. bilag 3 i bekendtgørelsen. Eventuelle samlinger skal være frilagte under prøvningen.
- Tæthedsprøvningen skal gennemføres med rent vand. Prøvetrykket skal være 1,5 gange driftstrykket. Under hele prøvningen må ingen dele af anlægget være udsat for direkte sol.
 - Slangerne pumpes op til prøvetrykket, som herefter holdes. Slangerne luftes ud om nødvendigt.
 - Når trykket falder, pumpes rørene op til prøvetrykket igen. Dette gentages, indtil prøvetrykket er konstant.
 - Efter 15 min. kontrolleres, om trykket er faldet.
 - Er trykket faldet, skal lækagen findes og repareres, hvorefter der igen pumpes op til prøvetrykket.
 - Punkterne ovenfor gentages, indtil trykket er konstant på 1,5 gange driftstrykket 15 minutter fra sidste oppumpning.
- Kopi af tæthedsprøvningen skal indsendes til Lyngby-Taarbæk Kommune sammen med færdigmeldingsskemaet jvf. vilkår 3.5 **senest 14 dage efter tæthedsprøvningen.**
- 3.24** Varmeroptagesystemet skal være tæt og forsynet med et trykovervågningssystem (pressostat eller niveauvagt), samt en alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper anlægget.
- 3.25** Anlægget må ikke kunne genstartes automatisk.

- 
- 3.26** Anlægget må ikke overdækkes på en måde, som vanskeliggør eller hindrer inspektion og reparation af nedgravede dele af anlægget.
- 3.27** Placering af varmeslanger med brine i forhold til bygningsdele, f.eks. fundamenter eller fastgørelsen til bygningsdele, skal være sådan, at der ikke kan ske skader på installations- eller bygningsdele.
- 3.28** Til samlinger af varmeslangerne med brine skal anvendes elektrosvejsede fittings, der er kompatible med de anvendte slanger i anlægget, eller trækfaste fittings til mekaniske samlinger, der opfylder kravene i EN 12201-3 dog jf. §20 stk. 1 i bekendtgørelsen om jordvarmeanlæg (bek. 240 af 27. februar 2017). Samlingsstedet skal indmåles og fremgå af en plan over placering af slanger.
- 3.29** Varmeslanger, der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og mindre end 1 m fra vand- og kloakrør, skal være isoleret mod kondens.
- 3.30** Samlinger, svejsninger eller lignende af varmeslanger skal være tilgængelig for inspektion ved at der etableres en inspektionsbrønd.
- 3.31** Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid forlange, at ejeren af anlægget skal stille en plan over placering af borer og slanger til rådighed.
- 3.32** Der må ikke placeres dræn i eller tæt ved jordstykker med terrænnært anlæg. Herved forstås Lyngby-Taarbæk Kommune en afstand, der medfører risiko for, at dræn og jordvarmeslanger kan påvirke hinanden uønsket.
- 3.33** Boreriggen må ikke placeres oven på ledninger og underjordiske installationer/anlæg uden at der etableres en effektiv trykfordeling, der sikrer mod skader.
- 3.34** Respektafstande til ledninger i området skal overholdes.

Egenkontrol

- 3.35** Ejere og brugerne af anlægget skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord og grundvand. Der må f.eks. ikke være synlige tæring af rørsystemet.
- 3.36** Hvis ejerne eller brugerne af anlægget konstaterer eller får mistanke om, at anlægget er utæt, skal vedkommende straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning

til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget. Kommunen skal straks orienteres.

- 
- 3.37** Jordvarmeanlæggets ejer skal efter første driftsår sørge for, at anlægget efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg, jf. §21 i jordvarmebekendtgørelsen. Eftersynet skal omfatte de forhold, der fremgår af Jordvarmebekendtgørelsens bilag 4.
 - 3.38** Ejeren af anlægget skal opbevare resultatet af kontrollen i mindst 10 år og skal efter anmodning forevise det for kommunen.
 - 3.39** Lyngby-Taarbæk Kommune kan til enhver tid kræve, at der foretages tæthedsprøvning eller anden kontrol af jordslangen. Hvis det ved en tæthedsprøvning eller på anden måde viser sig, at jordslangen er utæt, skal den straks tømmes for resterende indhold. Væsken behandles som farligt affald efter kommunens anvisning.
 - 3.40** Et anlæg, der har været utæt, må ikke tages i brug, før det er dokumenteret, at jordslangen er tæt. Kommunen skal godkende tæthedsprøvningen, som skal foretages som beskrevet under pkt. 3.23.

Sløjfning af anlæg

- 3.41** Hvis jordvarmeanlægget ikke længere benyttes, skal det sløjfes. Sløjfningen skal meddeles Lyngby-Taarbæk Kommune senest 14 dage efter sløjfningen.
- 3.42** Ved sløjfning skal varmepumpens indhold af drivhusgasser aftappes af sagkyndige og behandles som farligt affald.
- 3.43** Ved sløjfning af dybe anlæg eller terrænnære borede jordvarmeanlæg skal tekniske installationer i boringen fjernes og sløjfningen finde sted efter reglerne i kapitel 6 i boringsbekendtgørelsen.
- 3.44** Sløjfningen skal indberettes til GEUS jf. reglerne i den til enhver tid gældende boringsbekendtgørelse.

4. Miljøteknisk beskrivelse

Jordvarmeanlægget er et dybt anlæg. Varmepumpen er en Bosch CS7800i LW 8 MF, 8 kW. Frostsikringsvæsken er IPA-sprit (ethanol denatureret med 10% isopropanol). Anlægget indeholder 105 l frostsikringsmiddel, hvilket udgør 30% af det samlede volumen af brine (350 l). Jordslangelængden er ca. 420 m, og arealet for boringen er ca. 1 m². Jordvarmepumpen tilsluttes 40 mm PE jordslange, som nedgraves i den dybde af ca. 0,90 m. Afstanden til vejskel er ca. 2,5 m. Afstande til naboskel er 10-15 m. Afstand til hus er 2,5 m.

Jordvarmeanlægget er husets eneste opvarmningskilde.

Placeringen af anlægget lever op til jordvarmebekendtgørelsens krav om, at der skal være mere end 300 m fra jordvarmeanlægget til alment eller ikke alment vandforsyningsanlæg og 50 m fra andre vandindvindingsanlæg.

Anlægget placeres i Det Centrale Lyngby, et område der jf. klimatilpasnings-planen i henhold til risikokort og forsikringsdata udsat for oversvømmelser. Lyngby-Taarbæk Kommune anbefaler derfor, at hvis boringen ikke kan placeres så højt på grunden, at oversvømmelser kan undgås, skal den sikres mod risiko for nedsivning langs boringen, hvis denne oversvømmes. Det er boreentreprenørens ansvar, at boringen sikres bedst muligt f.eks. ved højtliggende placering eller ved tekniske foranstaltninger.

5. Kommunens vurdering

Lyngby-Taarbæk Kommune har tidligere givet tilladelse til jordvarmeanlægget. Tilladelsen blev ophævet med henvisning til fortolkning af begrebet almen vandforsyning og afstandskrav hertil. Med ændringsbekendtgørelsen er det præciseret, at afstandskrav er gældende til vandindvindingsboring -eller brønd jf. §9 stk. 3.

Nærværende jordvarmeanlæg overholder dette afstandskrav, og kommunen giver derfor tilladelse til anlægget jf. gældende jordvarmebekendtgørelse med ændringer af 9. oktober 2025.

Anlægget er etableret jf. vilkårene i den oprindelige tilladelse, og der ikke er andre relevante forhold at tage i betragtning. Kommunens vurdering af jordvarmeanlægget ændres derfor ikke ifht. den vurdering kommunen foretog i tilladelsen af 15. september 2023. Vurderingen ses nedenfor.

Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer, at jordvarmeanlægget kan etableres og drives uden at påvirke miljøet negativt. Vurderingen er baseret på, at anlægget etableres jf. betingelserne i jordvarmebekendtgørelsen.

Anlægget placeres i område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsopland til Ermelunden Kildeplads og lige uden for indvindingsopland til Lyngby Kildeplads. Nærmeste indvindingsboringer tilhører Lyngby Kildeplads. Boringerne (DGU.nr. 201.1680 og 201.5698) er placeret ca. 1,3 km nordøst for ejendommen. Boringerne ligger opstrøms Kløvervej 5, og vurderes derfor ikke at kunne blive påvirket af jordvarmeboringen.

Nærmeste indvindingsboringer til almen vandforsyning nedstrøms Kløvervej 5 er boring med DGU-nr. 200.6592 beliggende ca. 2,4 km vest for ejendommen.

Der er ikke mange boringer i området. I den geologiskemodel fra grundvandskortlægningen er det vurderet, at der er en samlet lerlagstykkelse på 26-36 meter i området. Kalkoverfladen findes ca. 60 m.u.t. og det primære grundvandsspejl vurderes at ligge ca. 10-12 m.u.t. Der findes sekundære/terrænnære grundvandsspejl i området. GEUS jordartskort viser at de terrænnære lag for adressen er moræneler. Med en boringsdybde på 190 meter forventes anlægget at møde skrivekridtet, som ud fra en nærliggende jordvarmeboring vurderes at ligge ca. 100 m.u.t.

De nærmeste kortlagte ejendomme findes hhv. 310 og 320 m vest for ejendommen. Kortlægningerne skyldes forurening med oliestoffer, PAH og visse tungmetaller i de terrænnære jordlag (0-0,5 m u.t.). Forureningen vurderes ikke at være mobil eller at kunne udgøre en risiko for den spredning via ansøgte jordvarmeboring.

Kommunen vurderer, at selvom anlægget etableres i område med særlige drikkevandsinteresser, vil det ikke udgøre en uacceptabel risiko for drikkevandsindvindingen. Vurderingen er baseret på, at anlægget placeres i udkanten af indvindingsoplandet langt fra indvindingsboringer, at der ikke er mobile forureninger eller oppumpning af grundvand i nærområdet. Vurderingen forudsætter, at boringen forsegles jf. boringsbekendtgørelsen og forseglingsmaterialet er tæt i hele den periode, det findes i jorden.

Nærmeste ejendom, hvor Region Hovedstaden ønsker at undersøge evt. brug af PFAS, findes knapt 300 m nedstrøms Kløvervej 5. I opstrømsretning er der ca. 750 m til nærmeste tilsvarende ejendom. På den baggrund vurderer Lyngby-Taarbæk Kommune, at der ikke er grundlag for nærmere undersøgelse af evt. risiko for spredning af PFAS via jordvarmeboringen.

Lyngby-Taarbæk Kommune har vurderet, at det beskrevne projekt ikke har negativ virkning på arealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 (lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse nr. 1392 af 04/10/2022).

Det fremgår af habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1595 af 12/11/2021), at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted uden for Natura 2000-områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000-området.

Det vurderes, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af naturtyper eller arter inden for udpegningsgrundlaget, da projektet ikke ligger i umiddelbar nærhed eller tilknytning til Natura 2000-område, og ikke ville kunne ses over terræn efter etablering.

Kommunen har ikke kendskab til bilag IV arter i det pågældende område. Det vurderes, at projektet ikke vil have negativ betydning for yngle- og rasteområder for særligt beskyttede arter opført på Habitatdirektivets bilag IV jf.

<https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch>.

Da det ansøgte er omfattet af bilag 2 pkt. 2d i miljøvurderingsloven (bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 03/01/2023) er ansøgningen blevet VVM-screenet. Lyngby-Taarbæk kommune har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens §8, stk. 2.

Kommunen anbefaler at der overholdes en afstand til min. 5 m til skel. Formålet er at grundejer selv kan sikre boringen for risiko for spild mv. Nærværende boring placeres 2,5 m fra vejskel med 10 m til vejmidte. Afstand til naboskel er 10-15 m. Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer, at placeringen ifht. naboskel er god. På baggrund af den korte afstand til vejskel opfordres grundejer og boreentreprenør til at placere boringen, så den er bedst muligt beskyttet. Drikkevandsledningen løber i vejen ud for ejendommen.

6. Generelle oplysninger

Hvis der på ejendommen findes en sløjfet olietank placeret i nærheden jordvarmeboringen anbefaler Lyngby-Taarbæk Kommune, at tanken fjernes, inden borearbejdet påbegyndes. Fjernelse af tanken skal anmeldes til Lyngby-Taarbæk Kommune. Anmeldelsen kan foretages via kommunens hjemmeside og borger.dk.

Når du har sendt færdigmelding af jordvarmeanlægget til kommunen, registrerer kommunen opvarmningsforhold i Bygge- og Boligregisteret (BBR) og fremsender et opdateret BBR-skema. Dette skema kan benyttes som dokumentation i forbindelse med eventuel refusion af el-udgifter fra dit elselskab.

Denne tilladelse fritager dig ikke fra at skulle søge om andre tilladelser, som er nødvendige for projektet, f.eks. byggetilladelse mv.

Oplysninger om eventuelle tinglyste byrder er udbedt fra ansøger i forbindelse med denne ansøgning. Der tages forbehold for eventuelle uoplyste tinglysninger. Det er grundejers ansvar at opfylde eventuelle tinglyste byrder.

Denne tilladelse forholder sig ikke til eventuelle forpligtelser i henhold til varmeforsyningsloven og dertil hørende bekendtgørelser. Kollektive varmeforsyningsanlæg kan i visse områder have ret til at opkræve faste årlige gebyrer og/eller tilslutningsbidrag, uanset om den kollektive forsyning benyttes eller ej.

Alle udgifter til undersøgelser m.m., der er forbundet med tilladelsen, skal du som ansøger selv betale.

7. Gyldighed og retsbeskyttelse

7.1 Gyldighed

Tilladelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog afgøre, at klagen har opsættende virkning. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb, er det på egen regning og risiko, idet tilladelsen kan påklages og eventuelt blive ophævet eller ændret i en klagesag.

7.2 Retsbeskyttelse

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at jordvarmeanlæg ikke forurener grundvandet. Under udøvelsen af dette tilsyn har kommunalbestyrelsen adgang til, på offentlig og privat grund, at foretage undersøgelser af forhold af betydning for miljøbeskyttelsen og vandforsyningen jf. miljøbeskyttelseslovens § 87 og vandforsyningslovens § 64 (lovbekendtgørelse om vandforsyning nr. 602 af 10/05/2022) samt til at træffe de til forebyggelse eller fjernelse af forureningen nødvendige foranstaltninger.

Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af kommunen uden erstatning ved risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller ved risiko for miljøbeskyttelsen i øvrigt, jævnfør § 20 i miljøbeskyttelsesloven.

8. Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og af enhver anden, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

En klage skal indsendes via Klageportalen. Du finder link til at indgive klager enten via www.borger.dk eller via www.virk.dk på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NemID eller MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, at du har indbetalt et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder eller organisationer 1.800 kr., jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet nr. 1715 af 27/12/2016 § 18, stk. 1, som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret

tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.
Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet, og gebyret skal være betalt
Senest onsdag d. 10. december 2025 kl. 23:59.

Du vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af kommunen uden erstatning, hvis der opstår risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller ved risiko for miljøbeskyttelsen i øvrigt, jævnfør § 20 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Du kan til enhver tid søge om aktindsigt i sagen.

Vedlagt:

Skema til færdigmelding af jordvarmeanlæg
Skema til sløjfning af jordvarmeanlæg
Skema til eftersyn af jordvarmeanlæg

Liste over modtagere af kopi af tilladelsen

Rådgiver, Varup Termiske Boringer, e-mail: jan@varup-consult.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, e-mail: stps@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: lyngby-taarbaek@dn.dk
Greenpeace, e-mail: hodk@greenpeace.org
Kroppedal Museum, e-mail: kontakt@kroppedal.dk
Lyngby-Taarbæk Forsyning, e-mail: forsyning@ltf.dk



Henvendelse til Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed

Du er velkommen til at kontakte Susanne Guldborg på tlf. 45 97 35 59, hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til sagen. Ved skriftlig henvendelse bedes der henvist til sagsnr. 09.08.26-P19-16-23.

Venlig hilsen

Susanne Guldborg
Natur og Miljø
Tlf. 45 97 30 00
Direkte 45 97 35 59